


ゲノム解析結果の推移 (週別)

(令和5年3月23日12時時点)

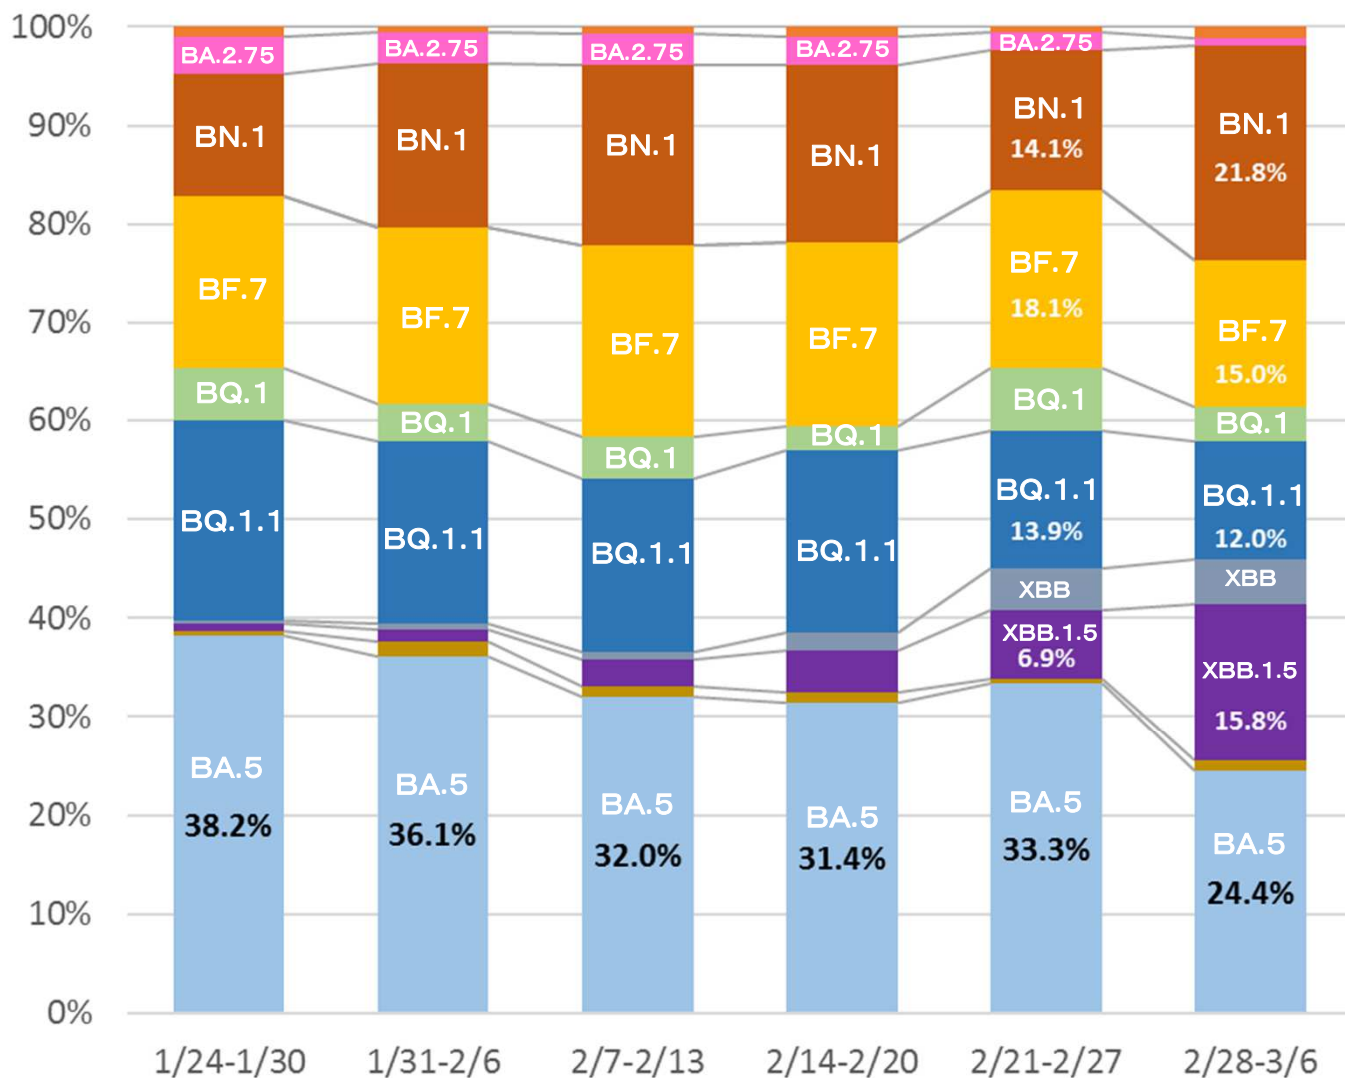

	2/21-2/27	2/28-3/6	増減	2/21-2/27 (実数)	2/28-3/6 (実数)
BA.5	33.3%	24.4%	↓	125	65
BN.1 (BA.2.75の亜系統)	14.1%	21.8%	↑	53	58
XBB.1.5 (XBBの亜系統)	6.9%	15.8%	↑	26	42
BF.7 (BA.5の亜系統)	18.1%	15.0%	↓	68	40
BQ.1.1 (BA.5の亜系統)	13.9%	12.0%	↓	52	32
XBB	4.3%	4.5%	→	16	12
BQ.1 (BA.5の亜系統)	6.4%	3.4%	↓	24	9
BA.2	0.5%	1.1%	↗	2	3
組換え体 (XBB以外)	0.5%	1.1%	↗	2	3
BA.2.75	1.9%	0.8%	↓	7	2

※1.0%pt以上の増減
 0.5%pt以上の増減


※ 都内検体の、過去6週に報告を受けた、ゲノム解析の実績(速報)

※ 追加の報告により、更新する可能性あり

※ BA.2とBA.2.12.1とBA.2.75とBN.1は別々に計上。BA.4とBA.4.6は別々に計上。BA.5とBF.7とBQ.1とBQ.1.1は別々に計上。XBBとXBB.1.5は別々に計上。組換え体(XBB以外)はXBBとXBB.1.5を除く。

ゲノム解析結果の推移 (月別)

(令和5年3月23日12時時点)

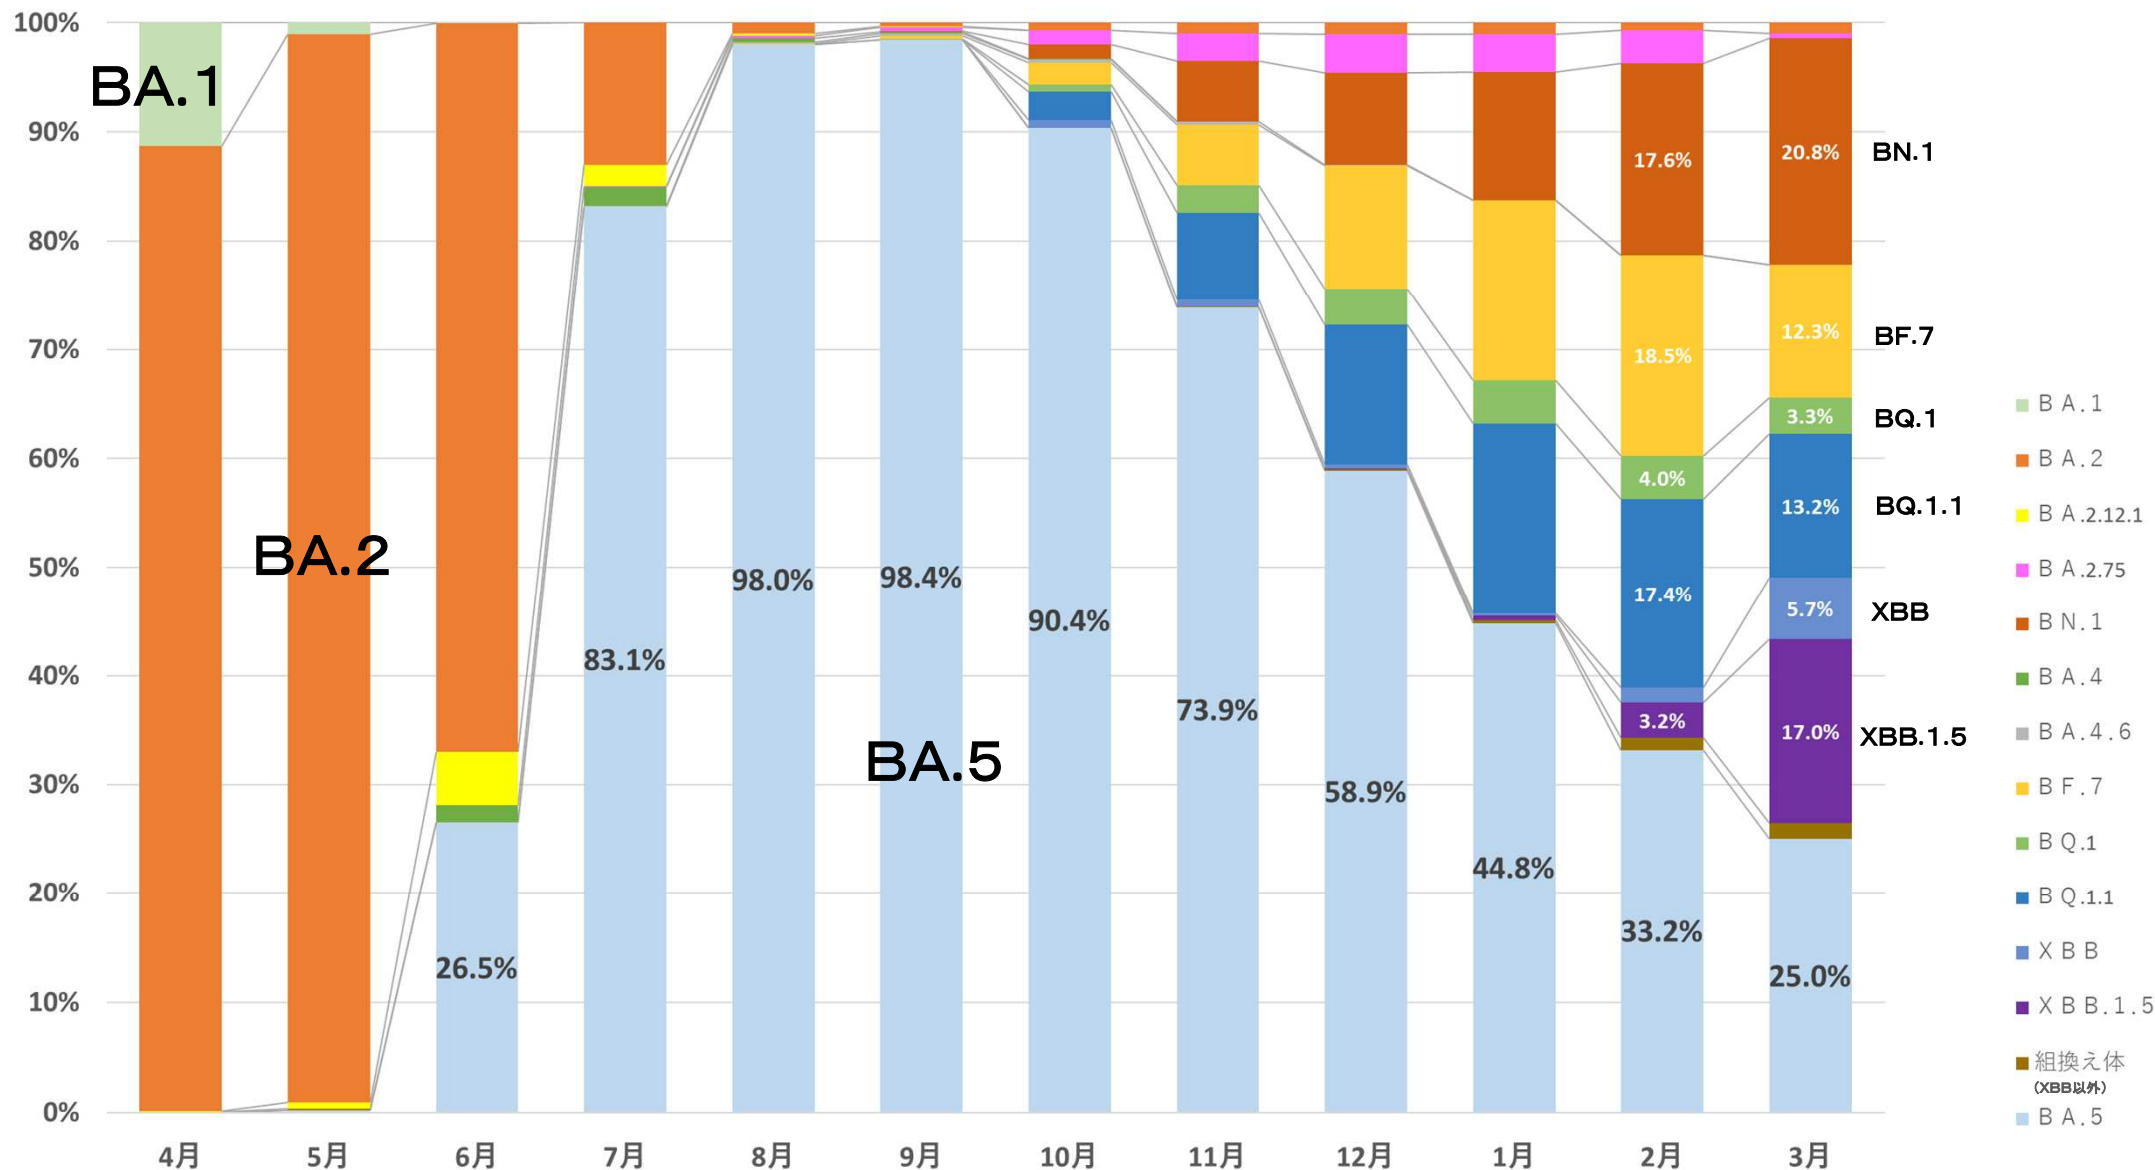

※ 都内検体の、過去1年間に報告を受けた、ゲノム解析の実績

※ 追加の報告により、更新する可能性あり

※ BA.2とBA.2.12.1とBA.2.75とBN.1は別々に計上。BA.4とBA.4.6は別々に計上。BA.5とBF.7とBQ.1とBQ.1.1は別々に計上。XBBとXBB.1.5は別々に計上。組換え体(XBB以外)はXBBとXBB.1.5を除く。

ゲノム解析結果について（月別内訳）

（令和5年3月23日12時時点）

名称	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和5年1月	2月	3月	
デルタ株	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
オミクロン株（BA.1）	565	53	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
BA.2系統	オミクロン株（BA.2）	4,427	4,911	2,893	4,558	214	68	78	206	299	158	19	2
	オミクロン株（BA.2.12.1）	1	29	213	693	49	7	0	0	0	0	0	0
BA.2.75系統	オミクロン株（BA.2.75）	0	0	0	24	45	70	140	551	1,019	517	84	1
	オミクロン株（BN.1）	0	0	0	0	0	11	141	1,188	2,433	1,763	(+39) 488	(+44) 44
BA.4系統	オミクロン株（BA.4）	0	0	70	601	75	40	2	0	0	0	0	0
	オミクロン株（BA.4.6）	0	0	0	23	32	37	36	68	23	1	0	0
BA.5系統	オミクロン株（BA.5）	0	8	1,144	29,135	21,587	19,044	9,787	15,879	16,987	6,717	921	53
	オミクロン株（BF.7）	0	0	0	10	30	56	217	1,186	3,279	2,482	(+32) 513	(+53) 26
	オミクロン株（BQ.1）	0	0	0	0	0	5	72	550	946	587	110	7
	オミクロン株（BQ.1.1）	0	0	0	0	0	5	278	1,719	3,698	2,618	(+23) 482	(+28) 28
XBB系統	XBB	0	0	0	0	0	1	78	126	115	37	39	12
	XBB.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	25	55	(+8) 89	(+36) 36
組換え体（XBB以外）	4	8	0	0	0	0	0	14	36	43	32	3	
計	4,997	5,009	4,321	35,045	22,032	19,344	10,829	21,487	28,860	14,978	2,777	212	

新規陽性者数（報告日別）	188,021	101,664	58,556	567,728	757,621	244,023	100,143	257,031	462,603	279,887	47,190	—
実施割合	2.7%	4.9%	7.4%	6.2%	2.9%	7.9%	10.8%	8.4%	6.2%	5.4%	5.9%	—

※ 都内検体の、過去1年間に報告を受けた、ゲノム解析の実績

※ 追加の報告により、更新する可能性あり

※ BA.2とBA.2.12.1とBA.2.75とBN.1は別々に計上。BA.4とBA.4.6は別々に計上。BA.5とBF.7とBQ.1とBQ.1.1は別々に計上。XBBとXBB.1.5は別々に計上。組換え体（XBB以外）はXBBとXBB.1.5を除く。